

- nové kabelové vedení
  - stávající kabelové vedení - změna trasy
  - stávající kabelové vedení
  - rozpojovací / přípojková skříň
  - ⊥ uzemnění / svodič přepětivčteně uzemnění
  - plynovod
  - telefon
  - vodovod
  - - - kanalizace
  - - - veřejné osvětlení
  - dlažba, asfalt
  - ploty
  - budova
- 394** číslo popisné  
323/1 124 katastrální čísla pozemková / zastavěná

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz str.  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)  
 živých částí: izolací  
 kryty nebo přepážkami  
 neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje  
 VNĚJŠÍ VLIVY : dle ČSN  
 ZNAČENÍ : dle IEC 617-11 (ČSN 013390)


X..-SS200/NKE1P-C  
 AYKY-J 3x120+70 (4+3m)  
 spojka SSU 3L

odkop 4m kabelu a  
 508 přepojení do pilíře

<b>DRUH ZAŘÍZENÍ</b> zemní kabelové vedení šířka pásma pro vklad do KN: 0,3m na každou stranu od krajního kabelu  přípojková skříň: 1ks plocha pásma pro výpočet náhrady za VB: půdorys pojítkové skříň: 0,1 m <sup>2</sup>	<b>ZPŮSOB ULOŽENÍ ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO OCENĚNÍ VB:</b> dle § 39a vyhlášky č. 488/2020 uložení do pozemku
--	--

Řez uložením kabelu:

pozn.: v místě křížení plynovodu bude kabel uložen v zapískovaném žlabu

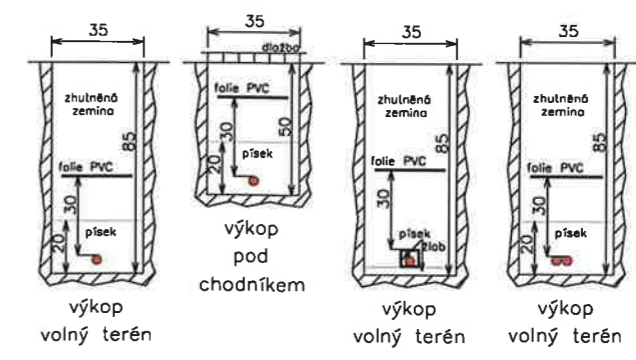

Souhlas s umístěním stavby na pozemku/cích:  
 parcela(y) č.: 87/6  
 dle LV č.: 10001 v k.ú.: Hrochův Týnec

Název: **Město Hrochův Týnec**  
 sídlo: Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec

podpis:.....

Vzdálenosti projektovaného kabelového vedení nn od ostatních podzemních sítí		
Dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení		
	Souběh [m]	Křížení [m]
Kabely 1kV	0,05	0,05
Veřejné osvětlení	0,05	0,05
Sdělovací kabely	0,30*	0,30*
	0,10**	0,10**
Plynovod NTL	0,40	0,10**
Plynovod STL	0,60	0,10**
Vodovodní sítě a přípojky	0,40	0,40*
		0,20**
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,50	0,30

\* Nechráněné, \*\* V ochranné trubce

Kreslil:	Projektovatel:	Vedoucí projektant:	
Tadeáš Tobiška	Tadeáš Tobiška	Ing. Jan Votroubek	
Místo:	k.ú. Hrochův Týnec		Investor: CEZ Distribuce, a.s. Děčín
Název stavby:	K_CR Hrochův Týnec Riegrova 442 knn		
Část stavby:	Kabelové vedení NN		
Obsah výkresu:	Celková situace stavby		

**Energomontáže**  
 Votroubek s.r.o.  
 www.energomontaze.cz

Oddělení:	projekty
Datum :	7.10.2024
Stupeň dok.:	DPS
Č. stavby :	IV-12-2028130
Formát:	A3
Č. archivní:	2024-65
Měřítko:	Č. výkresu:
1:150	1